


Стандартный монтаж кондиционера

Для настенных сплит-систем:

1	Длина трубопроводов и управляющего кабеля. между наружным и внутренним блоками	до 4м
2	Короб 60х60 внутри помещения	до 1м
3	Короб 16х16 для электрокабеля питания	до 2м
4	Кабель электропитания	до 3м
5	Трасса на улице - без короба, в белой ленте.	
6	Внутренний блок на высоте	не более 2.5 м
7	Уличный блок под окном или на первом этаже на высоте	до 2,5 метра
8	Дренаж длиной до 5м прокладка вместе с трассой.	
9	Кронштейн для наружного блока стандартный	1шт.
10	Проход отверстия в одной стене под коммуникации \varnothing 40 мм, толщиной до 600мм	
11	Уличные работы производятся на безопасном расстоянии для монтажника.	

СХЕМА СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА.

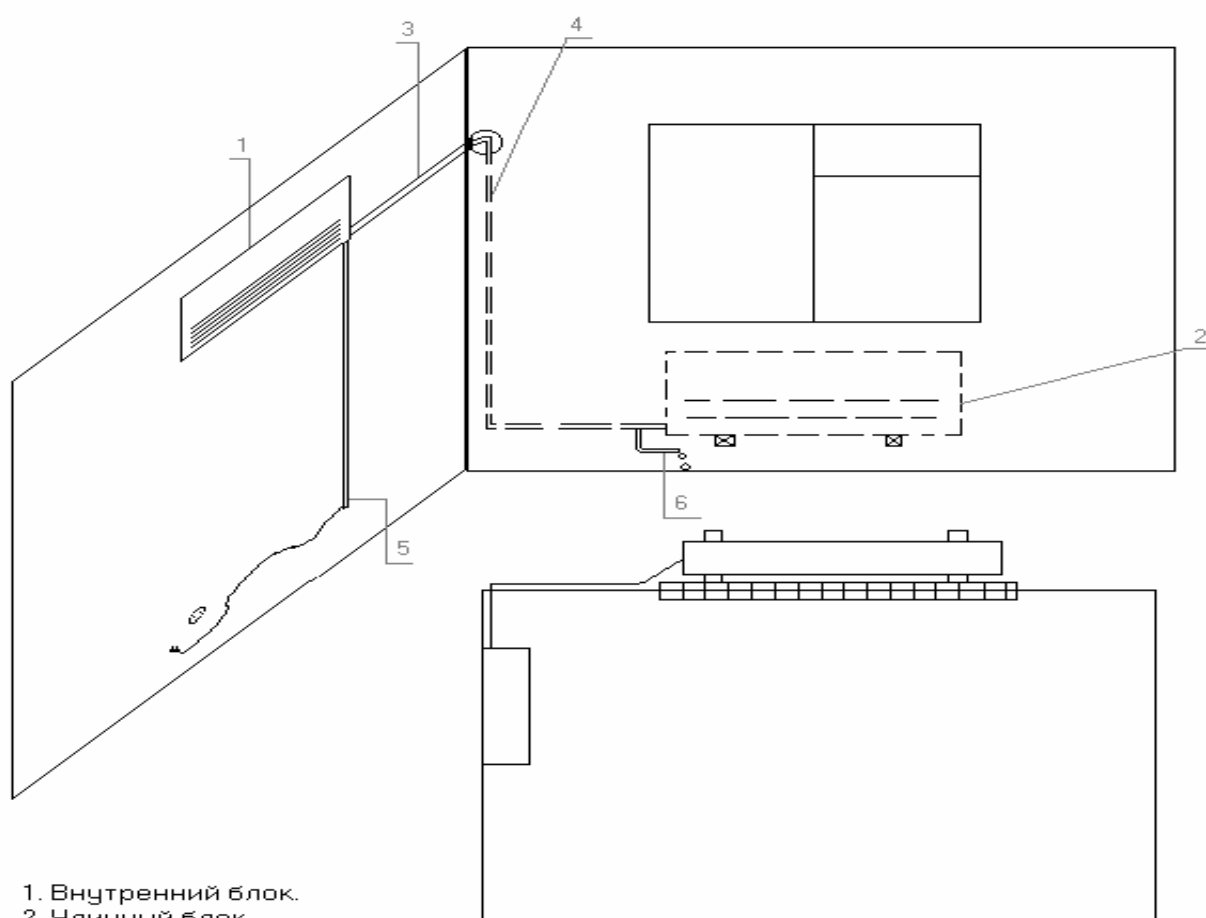

1. Внутренний блок.
2. Уличный блок.
3. Короб 60 x 60 внутри комнаты до 1 м.
4. Коммуникации на уличной стене, без короба.
5. Кабель электропитания до 3 м в коробе 16 x 16 до 2 м.
6. Дренажный шланг вместе с коммуникациями.